

Instalación de interceptores

¿Cómo instalo un interceptor de grasas y aceites?

Se recomienda que la construcción de los interceptores de grasas y aceites sea por una empresa especializada y cumplan con las medidas especificadas a continuación.

Especificaciones para interceptores

- ✓ 1. No recibir aguas sanitarias de los baños
- ✓ 2. Tubos comunicantes de 4 pulgadas de diámetro o mayor
- ✓ 3. Contar con tapas de acceso en cada cámara
- ✓ 4. Ser completamente impermeable
- ✓ 5. Contar con una canasta de retención de sólidos

Medidas recomendadas para interceptores de grasas y aceites


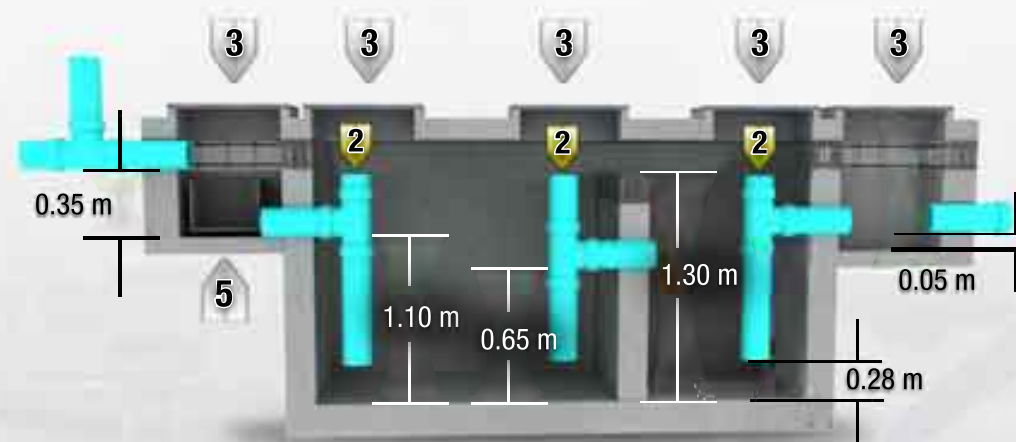


Tabla 1. Medidas en metros para obtener volúmenes de separación en litros

Volumen	A	B	C
750	0.60	0.71	0.43
1,000	0.70	0.82	0.48
1,500	0.80	1.09	0.62
2,000	0.95	1.23	0.69
2,500	1.10	1.33	0.74
3,000	1.20	1.47	0.81
3,500	1.30	1.58	0.87
4,000	1.35	1.75	0.95
4,500	1.45	1.83	0.99
5,000	1.50	1.97	1.06

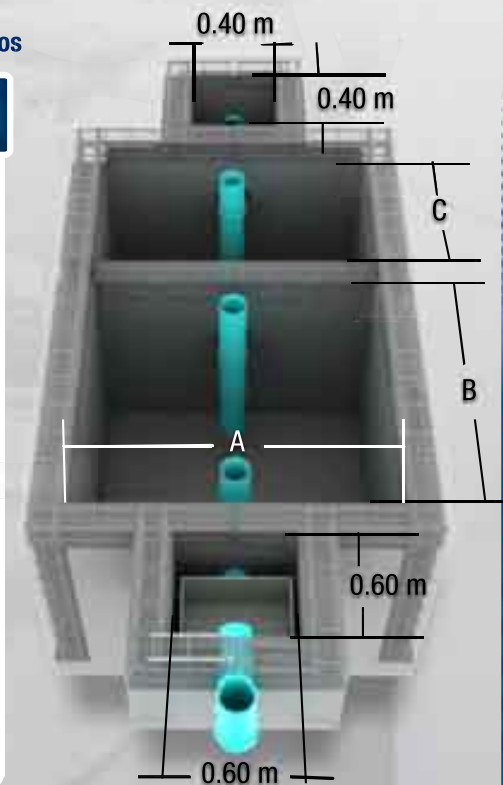

Canasta de retención de sólidos

Todos los interceptores deben de contar con esta canasta de acero inoxidable colocada antes de la entrada a las cámaras internas.

La canasta debe tener perforaciones de 3 milímetros o menores.

Las medidas de la canasta son de 30 cm de ancho por 30 cm de largo por 20 cm de profundo. Además, debe contar con patas de 5 centímetros de alto.

